



# CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Plenário Syrio Ignátios

CNPJ: 47.794.169/0001-24

## REQUERIMENTO Nº 138/2023

SENHOR PRESIDENTE

Considerando que na madrugada de terça feira, dia 14 de março, houve o rompimento da adutora de água bruta de 350mm, responsável pela adução de água do Rio Mogi Guaçu até a estação de tratamento localizada no centro da Cidade;

Considerando que este rompimento comprometeu o abastecimento de água em quase todo o Município;

Considerando que a população vem cobrando uma postura do Poder Legislativo, pois é inadmissível uma cidade quase inteira ficar sem água por 02 dias, tendo o Rio Mogi Guaçu com um volume expressivo de água;

Considerando que acidentes podem acontecer, mas que um plano B poderia corrigir a situação e manter o fornecimento de água à população, pois muitos não possuem caixa d'água com volume de reserva;

Considerando que a empresa BRK Ambiental está no Município há mais de uma década, prestam serviços a dezenas de cidades e, com certeza, essa situação seria previsível;

Considerando o fato de que poderiam ter invertido a situação se houvesse outra adutora (plano B), situação essa que causou prejuízos a toda a nossa população, bem como à empresas e etc.;

Requeiro a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado ao superintendente da Agência Reguladora, solicitando ao mesmo, as seguintes informações:

1. Em 2022 foi realizada a Reserva do Plano Municipal de Água e Esgoto. Nesta revisão foi detectada a falta de mais uma adutora caso ocorresse algum imprevisto com a adutora principal de captação de água?
2. Em caso positivo, qual o prazo estabelecido para que a empresa BRK instalasse a nova adutora?



PORTO FERREIRA

## CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

### Plenário Syrio Ignátios

CNPJ: 47.794.169/0001-24

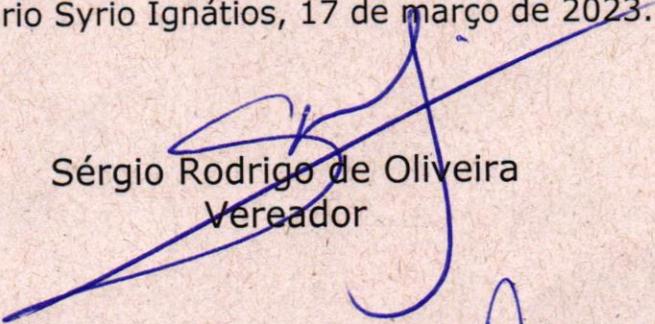
3. Diante de tudo que ocorreu em relação à interrupção do fornecimento de água à população, o que reza o contrato, quais providências foram tomadas e quais as medidas estão sendo tomadas para que não venha ocorrer novamente? Encaminhar cópia do documento, bem como cópia das providências tomadas durante o ocorrido e cópia das medidas que serão tomadas para evitar nova interrupção no abastecimento.


4. Será solicitado à BRK para que venha adquirir uma bomba d'água semelhante à que foi utilizada através de locação para solucionar, parcialmente, o fornecimento de água à nossa população?

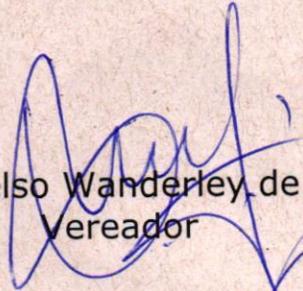
5. Qual foi a receita líquida da empresa BRK Ambiental nos anos de 2020, 2021 e 2022? Qual o valor da multa, referente à falta de fornecimento de água à população, em relação a receita líquida do ano anterior?

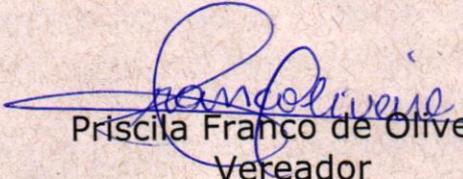
Requeiro ainda, que seja encaminhada cópia do presente Requerimento à Empresa BRK Ambiental.

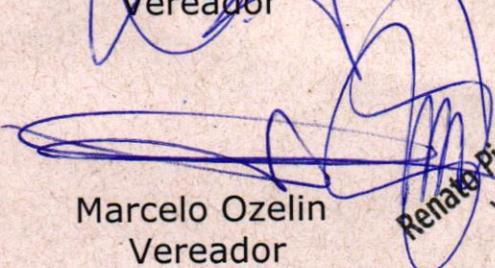
Plenário Syrio Ignátios, 17 de março de 2023.

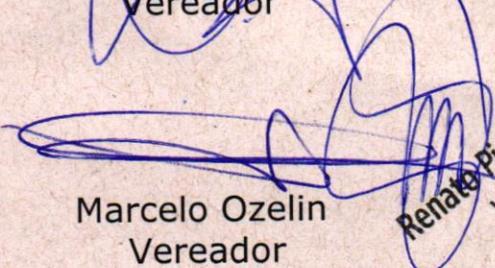
  
Sérgio Rodrigo de Oliveira  
Vereador

  
João Lázaro Batista  
Vereador

  
Pedro Celso Wanderley de Melo  
Vereador

  
Priscila Franco de Oliveira  
Vereador

  
Marcelo Ozelin  
Vereador

  
Renato Pires da Rosa  
Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA  
LEITURA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA  
REALIZADA EM: 20/03/2023  
DESPACHO APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_  
1º SECRETÁRIO Carla Oliveira  
\_\_\_\_\_  
2º SECRETÁRIO