



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

OFÍCIO N° 366/2023 - SRI

Porto Ferreira/SP, 03 de outubro de 2023.

À Sua Excelência

SÉRGIO RODRIGO DE OLIVEIRA

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Porto Ferreira

Nesta;

Ref.: Requerimento n° 499/2023

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente ofício encaminhar resposta ao Requerimento Legislativo em epígrafe, de autoria **do nobre Vereador João Lázaro Batista**.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os sinceros votos de estima e consideração à V.Exa., bem como a todos os demais nobres Vereadores desta Casa de Leis.

Atenciosamente,

RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPÀ

Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BCAE-38A9-2ED7-78CA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROMULO LUIS DE LIMA RIPA (CPF 350.XXX.XXX-33) em 03/10/2023 14:27:09 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/BCAE-38A9-2ED7-78CA>



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Varlindo Valeriani, nº 303, Centro
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Porto Ferreira

Ofício 95/2023 - ARPF

Porto Ferreira, 28 de setembro de 2023.

**À Sua Excelência o Senhor
Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira.**

Ref.: Resposta ao Requerimento nº 499/2023.


Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira – ARMPF, através de seu Superintendente, em atenção ao Requerimento supra mencionado, de autoria do Nobre Vereador João Lázaro Batista, vem, informar o que segue:

1. Adutora 1:

Origem: Estação de tratamento de água Oswaldo Cunha Leme.

Destino: Estação Elevatória Correa Porto.

Traçado:

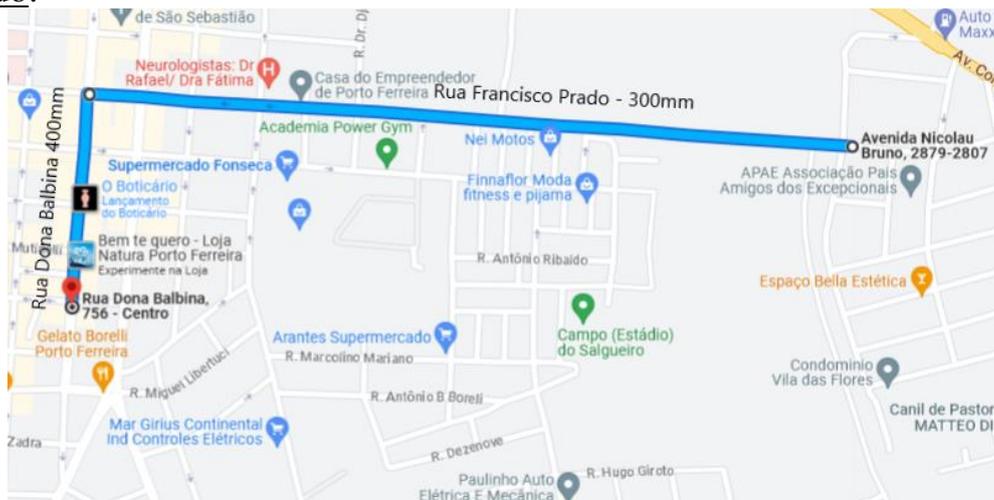

Adutora 1 ETA I-II 400mm;

- Rua: Dona Balbina;
- Rua Francisco Prado;

Adutora 1 ETA I-II 300mm;

- Rua Francisco Prado;




2. Adutora 2:

Origem: Estação de tratamento de água Oswaldo Cunha Leme.

Destino: Derivação para CR Jd. Aeroporto.

Traçado:

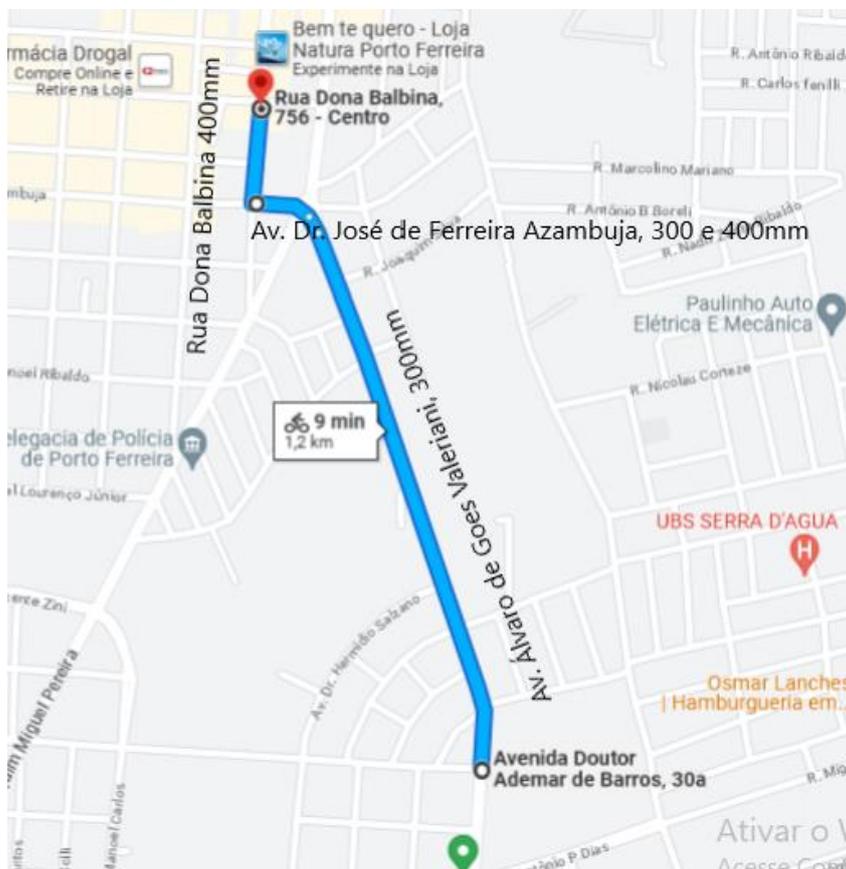

Adutora 2 400mm;

- Rua Dona Balbina
- Av. Dr. José de Ferreira Azambuja

Adutora 2 300mm;

- Av. Dr. José de Ferreira Azambuja
- Av. Álvaro de Goes Valeriani



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Varlindo Valeriani, nº 303, Centro
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br




3. Adutora 3:

Origem: Reservatório R2 (Jd. Primavera).

Destino: CR Jd. Aeroporto.

Traçado:

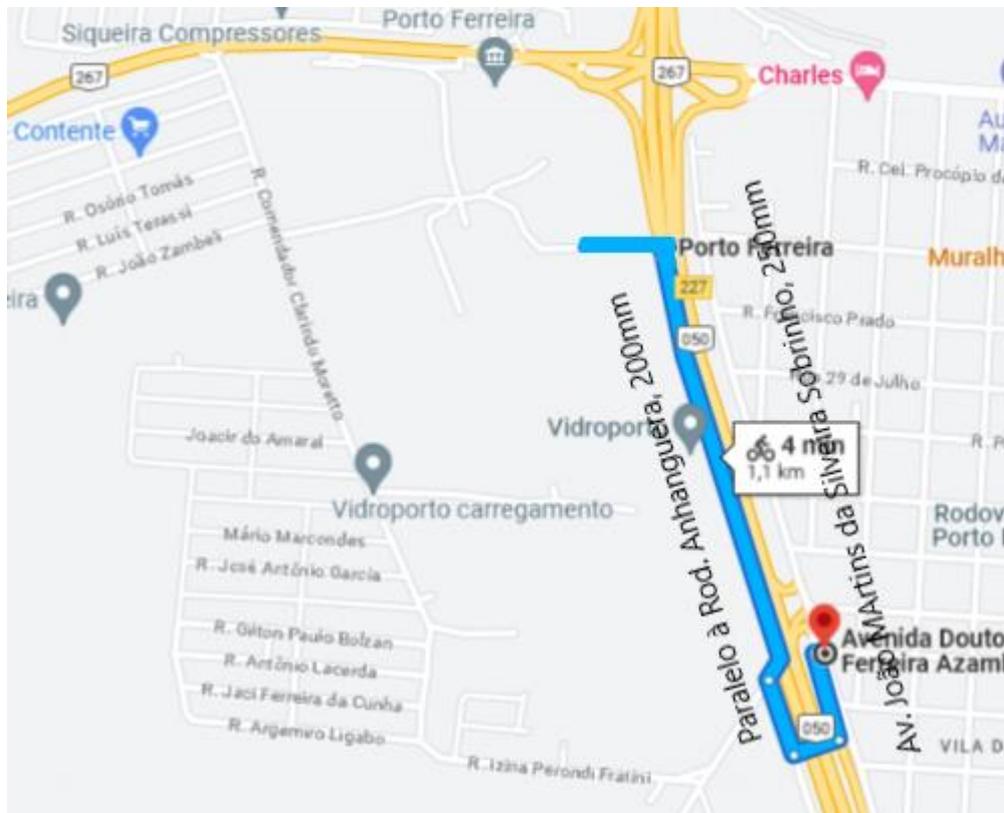

Adutora 3 250 mm;

- Av. João Martins da Silveira Sobrinho

Adutora 3 200mm;


- Paralelo à Rod. Anhangüera

4. Adutora 4:

Origem: Derivação Adutora 3.

Destino: CR Santa Marta.

Traçado:

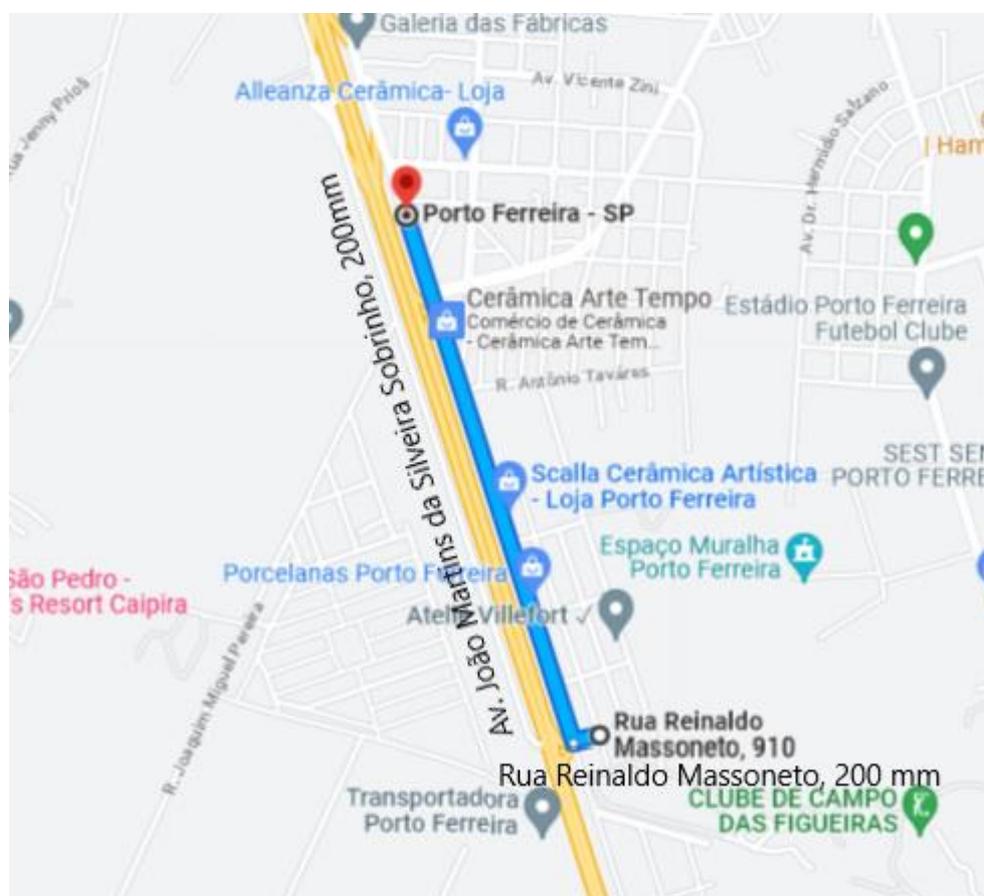

Adutora 4 200mm;


- Av. João Martins da Silveira Sobrinho
- Rua Reinaldo Massoneto

5. Adutora 5:

Origem: Derivação Adutora 3.

Destino: CR Jd. Aeroporto.

Traçado:

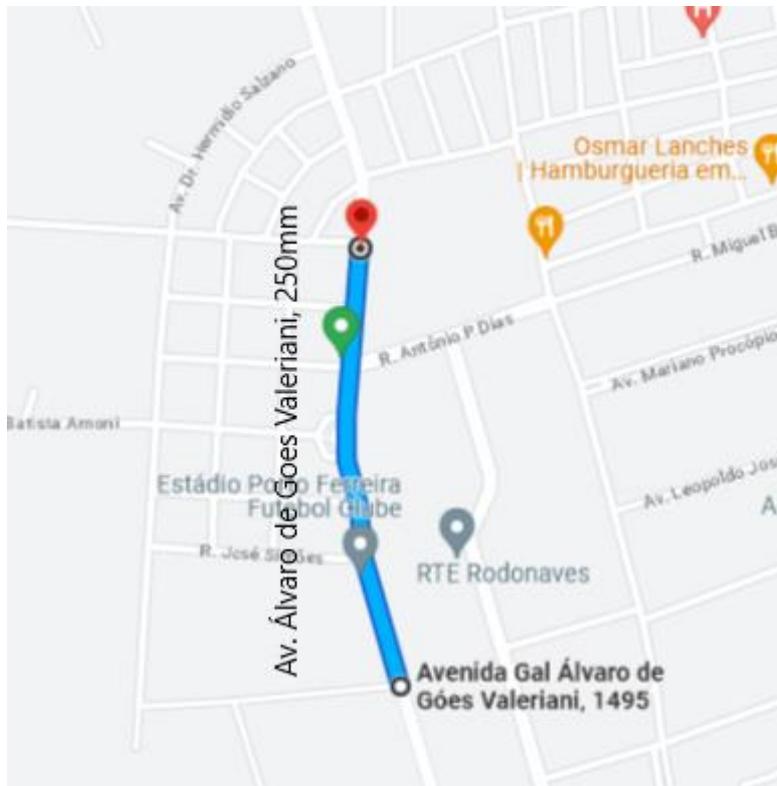

Adutora 5 250mm;

- Av. Álvaro de Góes Valeriani



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Varlindo Valeriani, nº 303, Centro
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br




6. Adutora 6:

Origem: Derivação Adutora 1.

Destino: CR Vila Real.

Traçado:

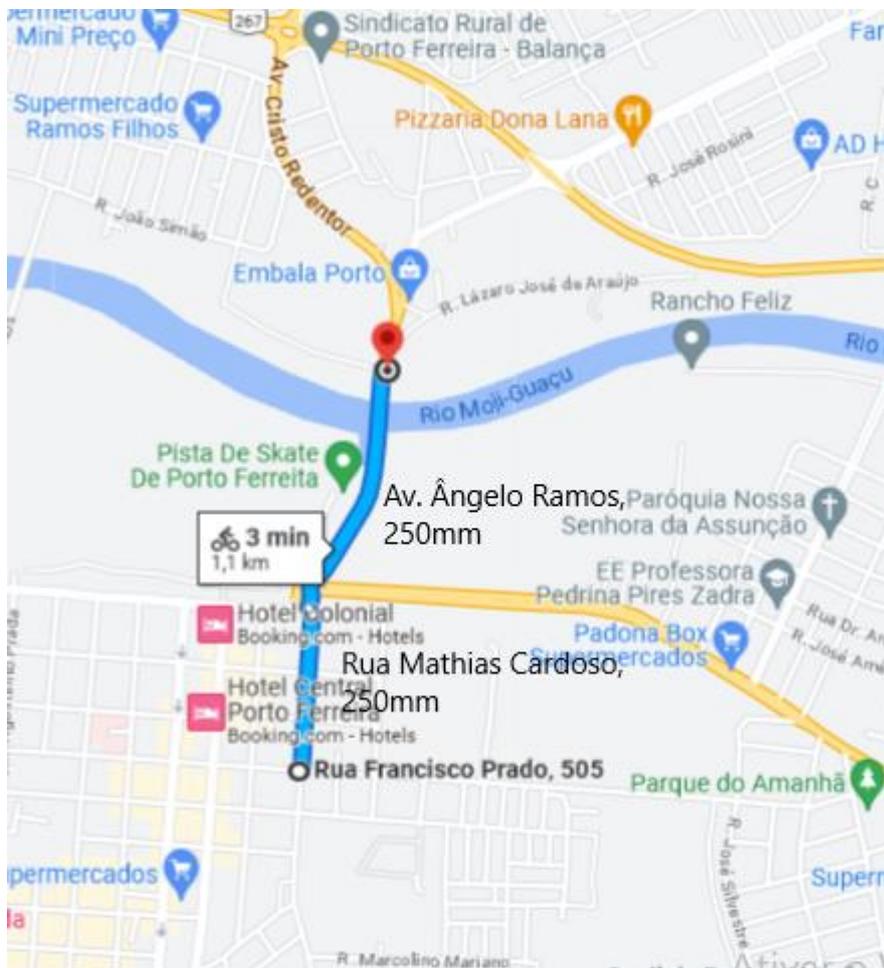

Adutora 6 250mm;


- Rua Mathias Cardoso
- Av. Ângelo Ramos

7. Adutora 7:

Origem: Derivação Adutora 1.

Destino: CR Independência.

Traçado:

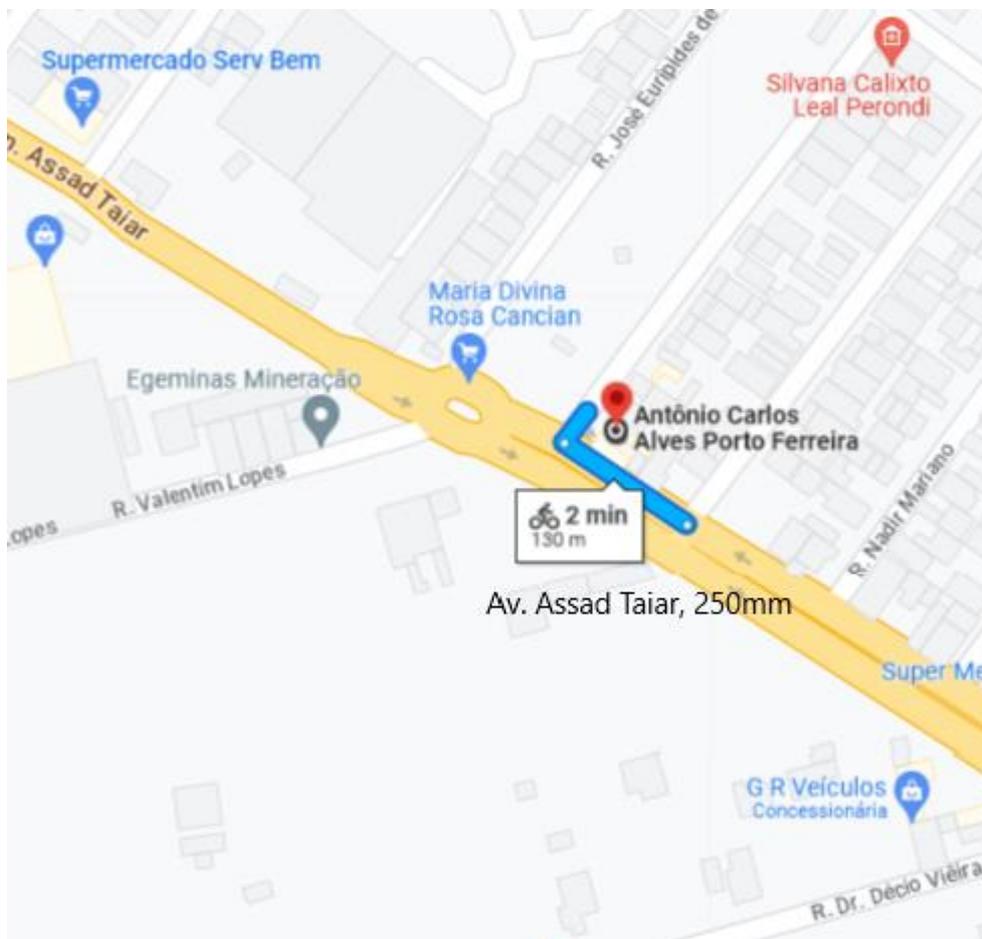

Adutora 7 250mm;

- Reservatório Independência
- Av. Assad Tairar



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Varlindo Valeriani, nº 303, Centro
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



A Agência Reguladora esclarece que as Adutoras 1 , 2 e 3, possuem em seus traçados 2 (dois) tipos de tubulações (diâmetro) que dividem a implantação das adutoras em etapas diferentes, sendo que, cada etapa não concluída gera uma não conformidade, que não sendo adequada no prazo, gera uma multa, assim, são 7 (sete) adutoras, que geraram 10 multas.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

FÁBIO CASTELHANO FRANCO DA SILVEIRA
Superintendente





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F125-9D1C-81DF-61F0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FÁBIO CASTELHANO FRANCO DA SILVEIRA (CPF 252.XXX.XXX-64) em 29/09/2023 16:32:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/F125-9D1C-81DF-61F0>